


Leistungsdiagramm Rohrschlangenwärmetauscher QWT

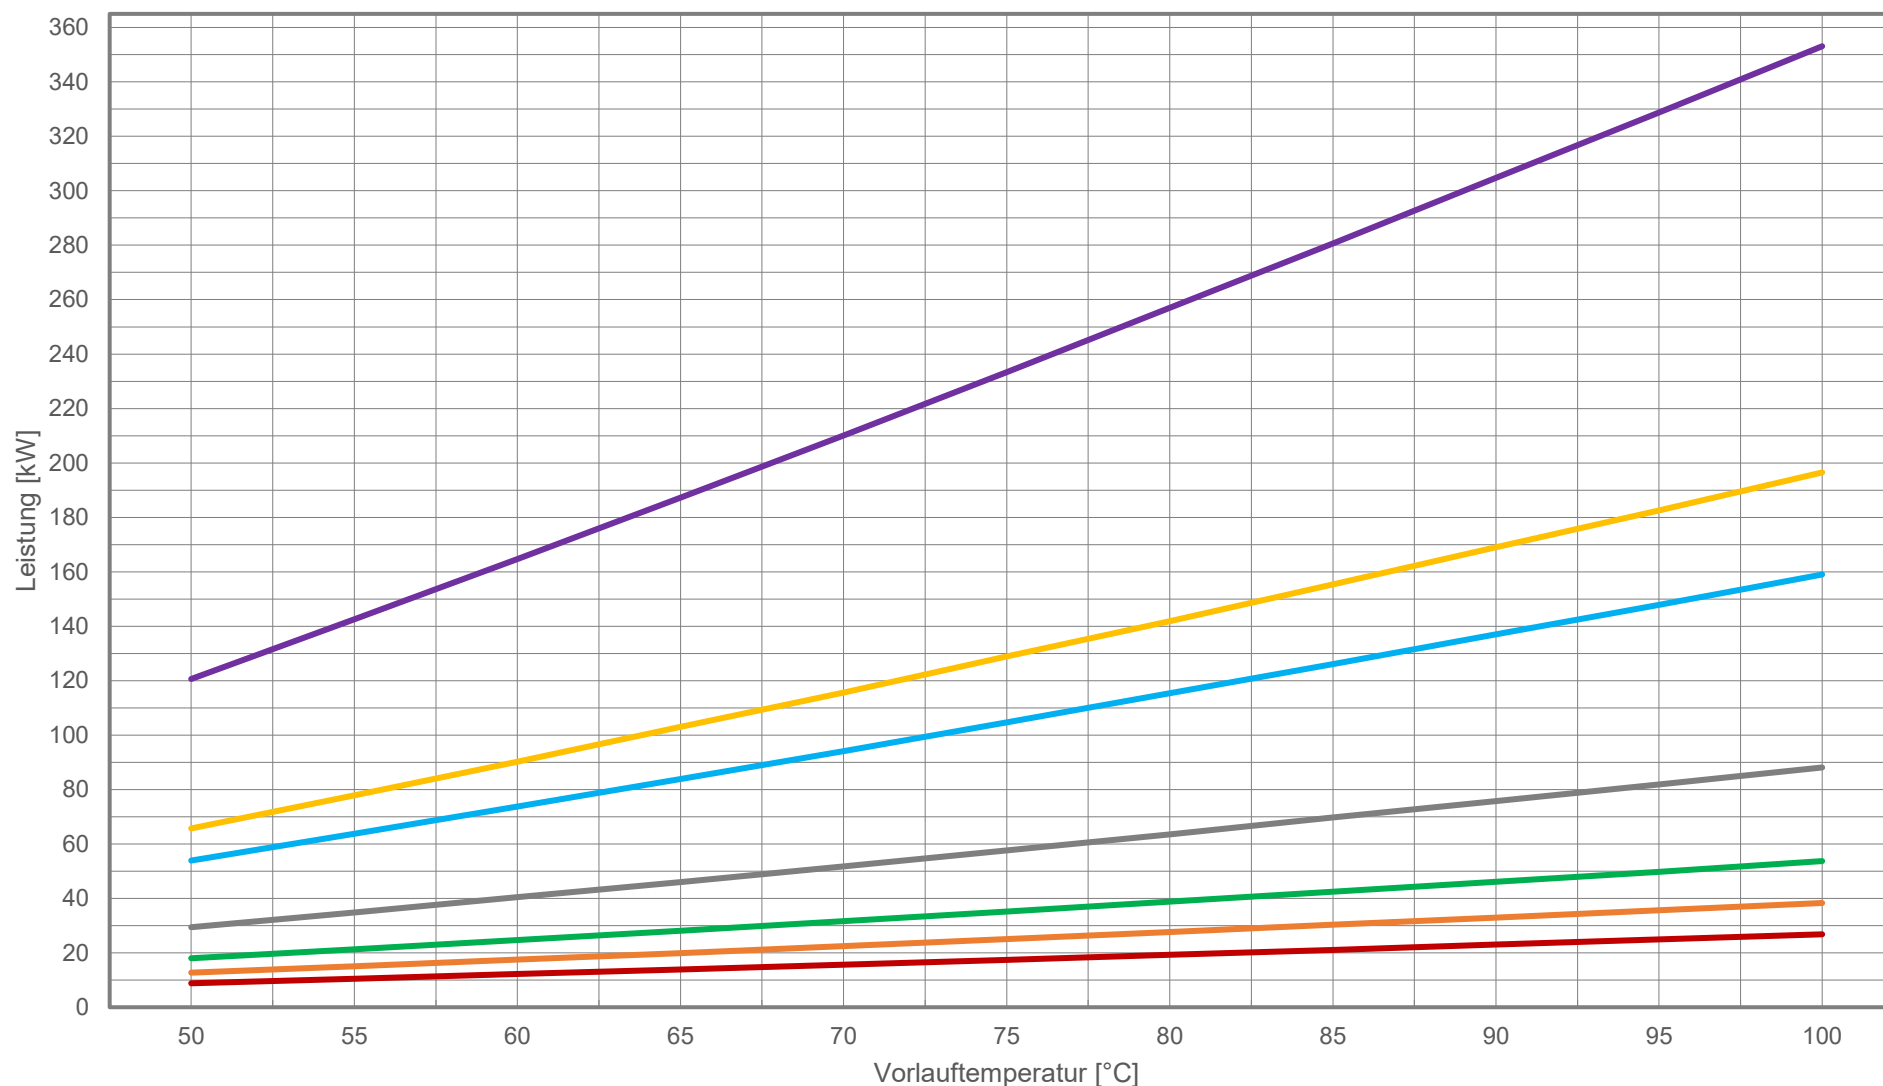

— QWT 100-20
 — QWT 100-30
 — QWT 100-40
 — QWT 100-70
 — QWT 100-104
 — QWT 100-140
 — QWT 100-209

Volumenstrom	QWT 100-20	QWT 100-30	QWT 100-40	QWT 100-70	QWT 100-104	QWT 100-140	QWT 100-209
Primär	2 m³/h	2 m³/h	2 m³/h	3 m³/h	5 m³/h	2 x 3 m³/h	2 x 5 m³/h
Sekundär	10 m³/h	10 m³/h	10 m³/h	12 m³/h	15 m³/h	20 m³/h	25 m³/h

Wassereintritt 20°C

Bearbeiter: Philipp Brummer
 Datum: 25.02.2021

BEHNCKE GmbH
 Michael-Haslbeck Str. 13
 85640 Putzbrunn